



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

☺ Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu


Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3511

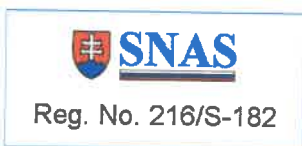

Počet strán protokolu o skúške vzorky: 1 / 3 / 342

Protokol obsahuje výsledky skúšok s označením N - neakreditovaná skúška, NL - neakreditovaná skúška iného lab. VVS, a.s., A - akreditovaná skúška, AL - akreditovaná skúška iného lab. VVS, a.s. a výsledky skúšok vykonaných v subdodávke s označením SA - subdodávka akreditovaná, SN - subdodávka neakreditovaná v Tabuľke výsledkov skúšok.

Protokol o skúške vzorky č. 342/2023

Názov a adresa laboratória: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 04248 Košice

Pracovisko: Špecializované laboratórium vôd, Vodárenská 18, Košice

Meno a adresa zákazníka: GEOLAB, s.r.o.
Popradská 90, 040 11 Košice

Predmet skúšky: pitná voda

Dátum odberu/prevzatia vzorky/vykonania skúšky : 20.04.2023 9:51 / 20.04.2023 / 21.04.2023 - 02.05.2023

Odborné miesto: Kochanovce, verejný vodovod

Typ vzorky: bodová

Plán odberu vz.podľa: objednávka od zákazníka

Odobral: zákazník

Postup odberu vz.podľa: pokyny pre zákazníka

Číslo zákazky: 5000003610

Tabuľka výsledkov skúšok

Vyhláška MZ SR č.91/2023 Z.z.

Ukazovateľ	Použitá metóda stanovenia	Limit	Stanovená hodnota	Neistota merania *	Jednotka	Ozn. skúš.
Kyanidy	STN ISO 6703-1	50	<2,0		ug/l	N
Ortuť	ŠOP-LPV-10 (Návod na obsluhu AMA 254)	1,00	0,170	0,034	ug/l	A
Celkový organický uhlík	STN EN 1484	3,00	2,54		mg/l	N
Aldrín	STN EN ISO 6468	0,030	<0,005		ug/l	N
Dildrín	STN EN ISO 6468	0,030	<0,005		ug/l	N
Heptachlór	STN EN ISO 6468 (ŠOP-LPV-23)	30	<5,00		ng/l	A
Heptachlór-epoxid A	STN EN ISO 6468	0,030	<0,005		ug/l	N
Heptachlór-epoxid B	STN EN ISO 6468	0,030	<0,005		ug/l	N
Lindan	STN EN ISO 6468 (ŠOP-LPV-23)	0,100	<0,020		ug/l	A
Metoxychlór	STN EN ISO 6468 (ŠOP-LPV-23)	0,100	<0,020		ug/l	A
Dichlórdifenyiltrichloretán	STN EN ISO 6468 (ŠOP-LPV-23)	0,100	<0,020		ug/l	A
Hexachlórbenzén	STN EN ISO 6468 (ŠOP-LPV-23)	100	<20,0		ng/l	A
Pesticídy spolu	STN EN ISO 6468	0,50	<0,020		ug/l	N



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice
Call centrum: 055/795 27 77
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Počet strán protokolu o skúške vzorky: 2 / 3 / 342



Protokol obsahuje výsledky skúšok s označením N - neakreditovaná skúška, NL - neakreditovaná skúška iného lab. VVS, a.s., A - akreditovaná skúška, AL - akreditovaná skúška iného lab. VVS, a.s. a výsledky skúšok vykonaných v subdodávke s označením SA - subdodávka akreditovaná, SN - subdodávka neakreditovaná v Tabuľke výsledkov skúšok.

Tabuľka výsledkov skúšok

Vyhláška MZ SR č.91/2023 Z.z.

Ukazovateľ	Použitá metóda stanovenia	Limit	Stanovená hodnota	Neistota merania *	Jednotka	Ozn. skúš.
Polycyklické aromatické uhlovodíky	STN 75 7554	0,100	<0,020		ug/l	A
Benzo(a)pyrén	STN 75 7554 (ŠOP-LPV-25)	0,010	<0,002		ug/l	
Benzo(b)fluorantén	STN 75 7554 (ŠOP-LPV-25)	0,100	<0,020		ug/l	A
Benzo(k)fluorantén	STN 75 7554 (ŠOP-LPV-25)	0,100	<0,020		ug/l	A
Benzo(g,h,i)perylén	STN 75 7554 (ŠOP-LPV-25)	0,100	<0,020		ug/l	A
Indeno(1,2,3-c,d)pyrén	STN 75 7554 (ŠOP-LPV-25)	0,100	<0,020		ug/l	A
Fluorantén	STN 75 7554 (ŠOP-LPV-25)		<10,0		ng/l	A
Bromičnany	US EPA 300.1	10,0	<3,0		ug/l	N
Chloritany	US EPA 300.1	0,25	<0,05		mg/l	N
Chlorečnany	STN EN ISO 10304-4	0,25	0,10		mg/l	N

< menej ako limit kvantifikácie použitej metódy

- * neistota merania predstavuje rozšírenú kombinovanú neistotu z výsledku skúšky, koeficient rozšírenia $k = 2$ rozšírená neistota uvedená v jednotkách meraného ukazovateľa vyjadruje neistotu k výsledku merania rozšírená neistota uvedená v % vyjadruje neistotu z výsledku merania